















Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
FIRE TEAM S.C., ul. Warszawska 60, 05-520 Konstancin - Jeziorna
Szkoła Podstawowa, ul. Łączności dz. nr ew. 312, 05-552 Łazy















ZAŁĄCZNIK NR 2

Znaki bezpieczeństwa - ochrona przeciwpożarowa - pn-92/n-01256/01

	<i>Hydrant wewnętrzny</i>
	<i>Gaśnica</i>
	<i>Ręczny Ostrzegacz Pożarowy</i>
	<i>Telefon do użycia w stanie zagrożenia</i>
	<i>Alarmowy sygnalizator akustyczny</i>
	<i>Drabina pożarowa</i>
	<i>Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego</i>
	<i>Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego</i>
	<i>Zestaw sprzętu gaśniczego</i>
	<i>Instrukcja postępowania na wypadek pożaru</i>
	<i>Palenie tytoniu zabronione</i>
	<i>Nie zostawiać</i>
	<i>Zakaz gaszenia wodą</i>
	<i>Zakaz używania ognia otwartego</i>











Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
FIRE TEAM S.C., ul. Warszawska 60, 05-520 Konstancin - Jeziorna
Szkoła Podstawowa, ul. Łączności dz. nr ew. 312, 05-552 Łazy

Znaki bezpieczeństwa - ochrona przeciwpożarowa pn-92/n-01256/04
znaki uzupełniające. ochrona technicznych ośrodków przeciwpożarowych

	<i>Sprzęt gaśniczy</i>
	<i>Sprzęt przeciwpożarowy</i>
	<i>Kłosek główny instalacji gazowej</i>
	<i>Przeciwpożarowy zbiornik wody ...m³</i>
	<i>Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody</i>
	<i>Dźwig przeciwpożarowy</i>
	<i>Unichanianie klap dymowych</i>
	<i>Onwieranie klap przeciwpożarowych</i>
	<i>Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego</i>
	<i>Przylącze półstałego urządzenia gaśniczego</i>
	<i>Suchy pion</i>
	<i>Droga pożarowa nie zastawiać</i>
	<i>Nie zastawiać</i>
	<i>Hydrant zewnętrzny</i>















Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
FIRE TEAM S.C., ul. Warszawska 60, 05-520 Konstancin - Jeziorna
Szkoła Podstawowa, ul. Łączności dz. nr ew. 312, 05-552 Łazy

Znaki bezpieczeństwa - ochrona przeciwpożarowa - pn-92/n-01256/04
znaki uzupełniające. ochrona technicznych ośrodków przeciwpożarowych

	Wylącznik prądu
	Główny wylącznik prądu
	Przeciwpożarowy wylącznik prądu
	Główna tablica rozdzielcza
	Tablica rozdzielcza
	Zakaz korzystania z dźwigu osobowego w razie pożaru
	Drzwi przeciwpożarowe NIE BLOKOWAĆ
	Drzwi przeciwpożarowe ZAMYKAĆ
	Sprzęt przeciwpożarowy
	Przyciśk alarmowy
	Telefon bezpieczeństwa
	Gaśnica
	Hydrant
	Drabina przeciwpożarowa















Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
FIRE TEAM S.C., ul. Warszawska 60, 05-520 Konstancin - Jeziorna
Szkoła Podstawowa, ul. Łączności dz. nr ew. 312, 05-552 Łazy

ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA – E W A K U A C J A - PN-92/N-01256/02

	<i>Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w lewo</i>
	<i>Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w lewo</i>
	<i>Uwaga niski strop</i>
	<i>Uwaga próg</i>
	<i>Ciągnąć aby otworzyć</i>
	<i>Pchać aby otworzyć</i>
	<i>Klucz do wyjścia ewakuacyjnego</i>
	<i>Klucz do wyjścia ewakuacyjnego znajduje się</i>
	<i>Klucz do wyjścia ewakuacyjnego znajduje się w portierni</i>
	<i>Klucz do wyjścia ewakuacyjnego znajduje się w pokoju socjalnym</i>
	<i>Klucz do wyjścia ewakuacyjnego w pokoju pielęgniarek</i>
	<i>Zakaz korzystania z dźwigu osobowego w razie pożaru</i>
	<i>Rwers znaków bezpieczeństwa (przyklejanych na szybach)</i>
	<i>Rwers znaków bezpieczeństwa (przyklejanych na szybach)</i>















Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
FIRE TEAM S.C., ul. Warszawska 60, 05-520 Konstancin - Jeziorna
Szkoła Podstawowa, ul. Łączności dz. nr ew. 312, 05-552 Łazy


Znaki bezpieczeństwa - ochrona przeciwpożarowa - pn-92/n-01256/01

	<i>Wyjście exit</i>
	<i>Emergency exit</i>
	<i>Droga ewakuacyjna</i>
	<i>Okno ewakuacyjne</i>
	<i>Wyjście awaryjne</i>
	<i>Uwaga stopień</i>
	<i>Kierunek do schronu</i>
	<i>Miejsce składowania noszy</i>
	<i>Uwaga strome schody</i>
	<i>Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych</i>
	<i>Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę</i>
	<i>Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół</i>
	<i>Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę</i>
	<i>Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół</i>

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
FIRE TEAM S.C., ul. Warszawska 60, 05-520 Konstancin - Jeziorna
Szkoła Podstawowa, ul. Łączności dz. nr ew. 312, 05-552 Łazy

Znaki bezpieczeństwa - E W A K U A C J A - pn-92/n-01256/02

	<i>Wyjście ewakuacyjne</i>
	<i>Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w lewo</i>
	<i>Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w lewo</i>
	<i>Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w prawo</i>
	<i>Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w prawo</i>
	<i>Kierunek drogi ewakuacyjnej</i>
	<i>Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej</i>
	<i>Drzwi ewakuacyjne</i>
	<i>Kierunek drogi ewakuacyjnej</i>
	<i>Kierunek drogi ewakuacyjnej</i>
	<i>Stłuc aby otworzyć</i>
	<i>Przesunąć w celu otwarcia</i>
	<i>Pchać aby otworzyć</i>
	<i>Ciągnąć aby otworzyć</i>

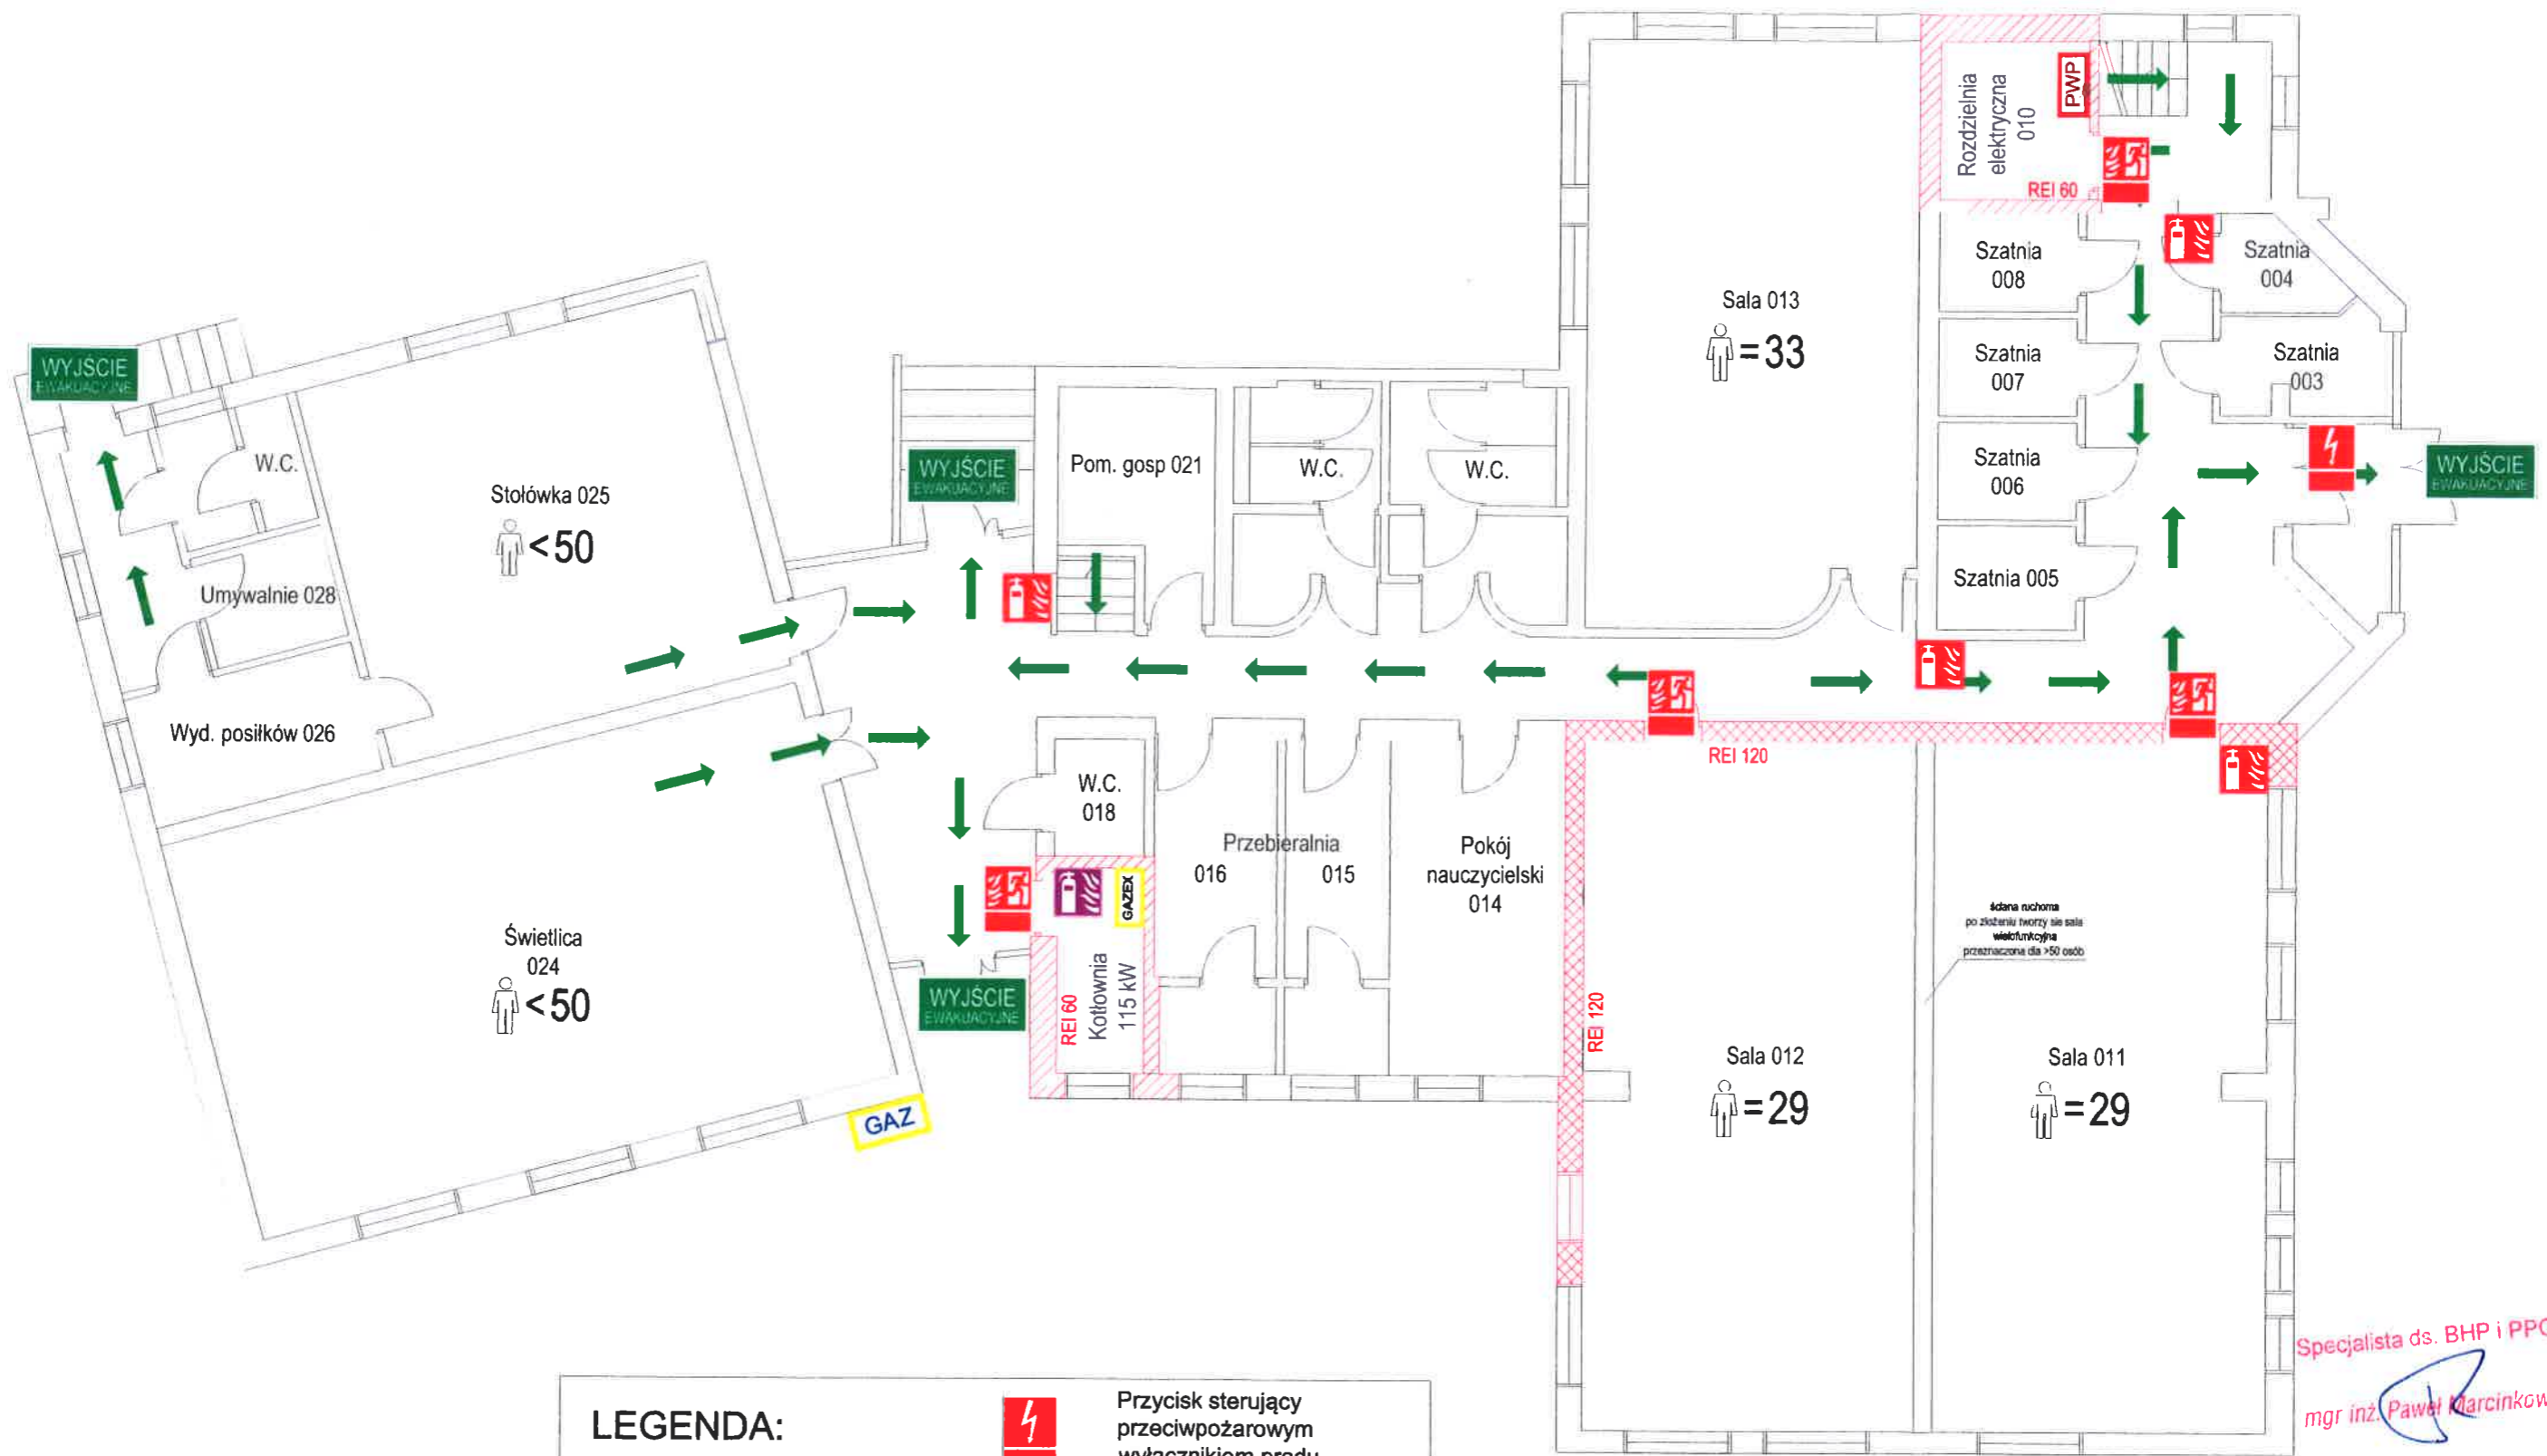


LEGENDA:

	Wyjście ewakuacyjne		Przycisk sterujący przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu
	Gaśnica proszkowa		Kierunek ewakuacji
	Gaśnica śniegowa		Ściana oddzielenia przeciwpożarowego
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		Przewidywana liczba osób w pomieszczeniu
	Drzwi przeciwpożarowe		Kurek główny instalacji gazowej
			Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej

Specjalista ds. BHP i PPOŻ
mgr inż. Paweł Marcinkowski





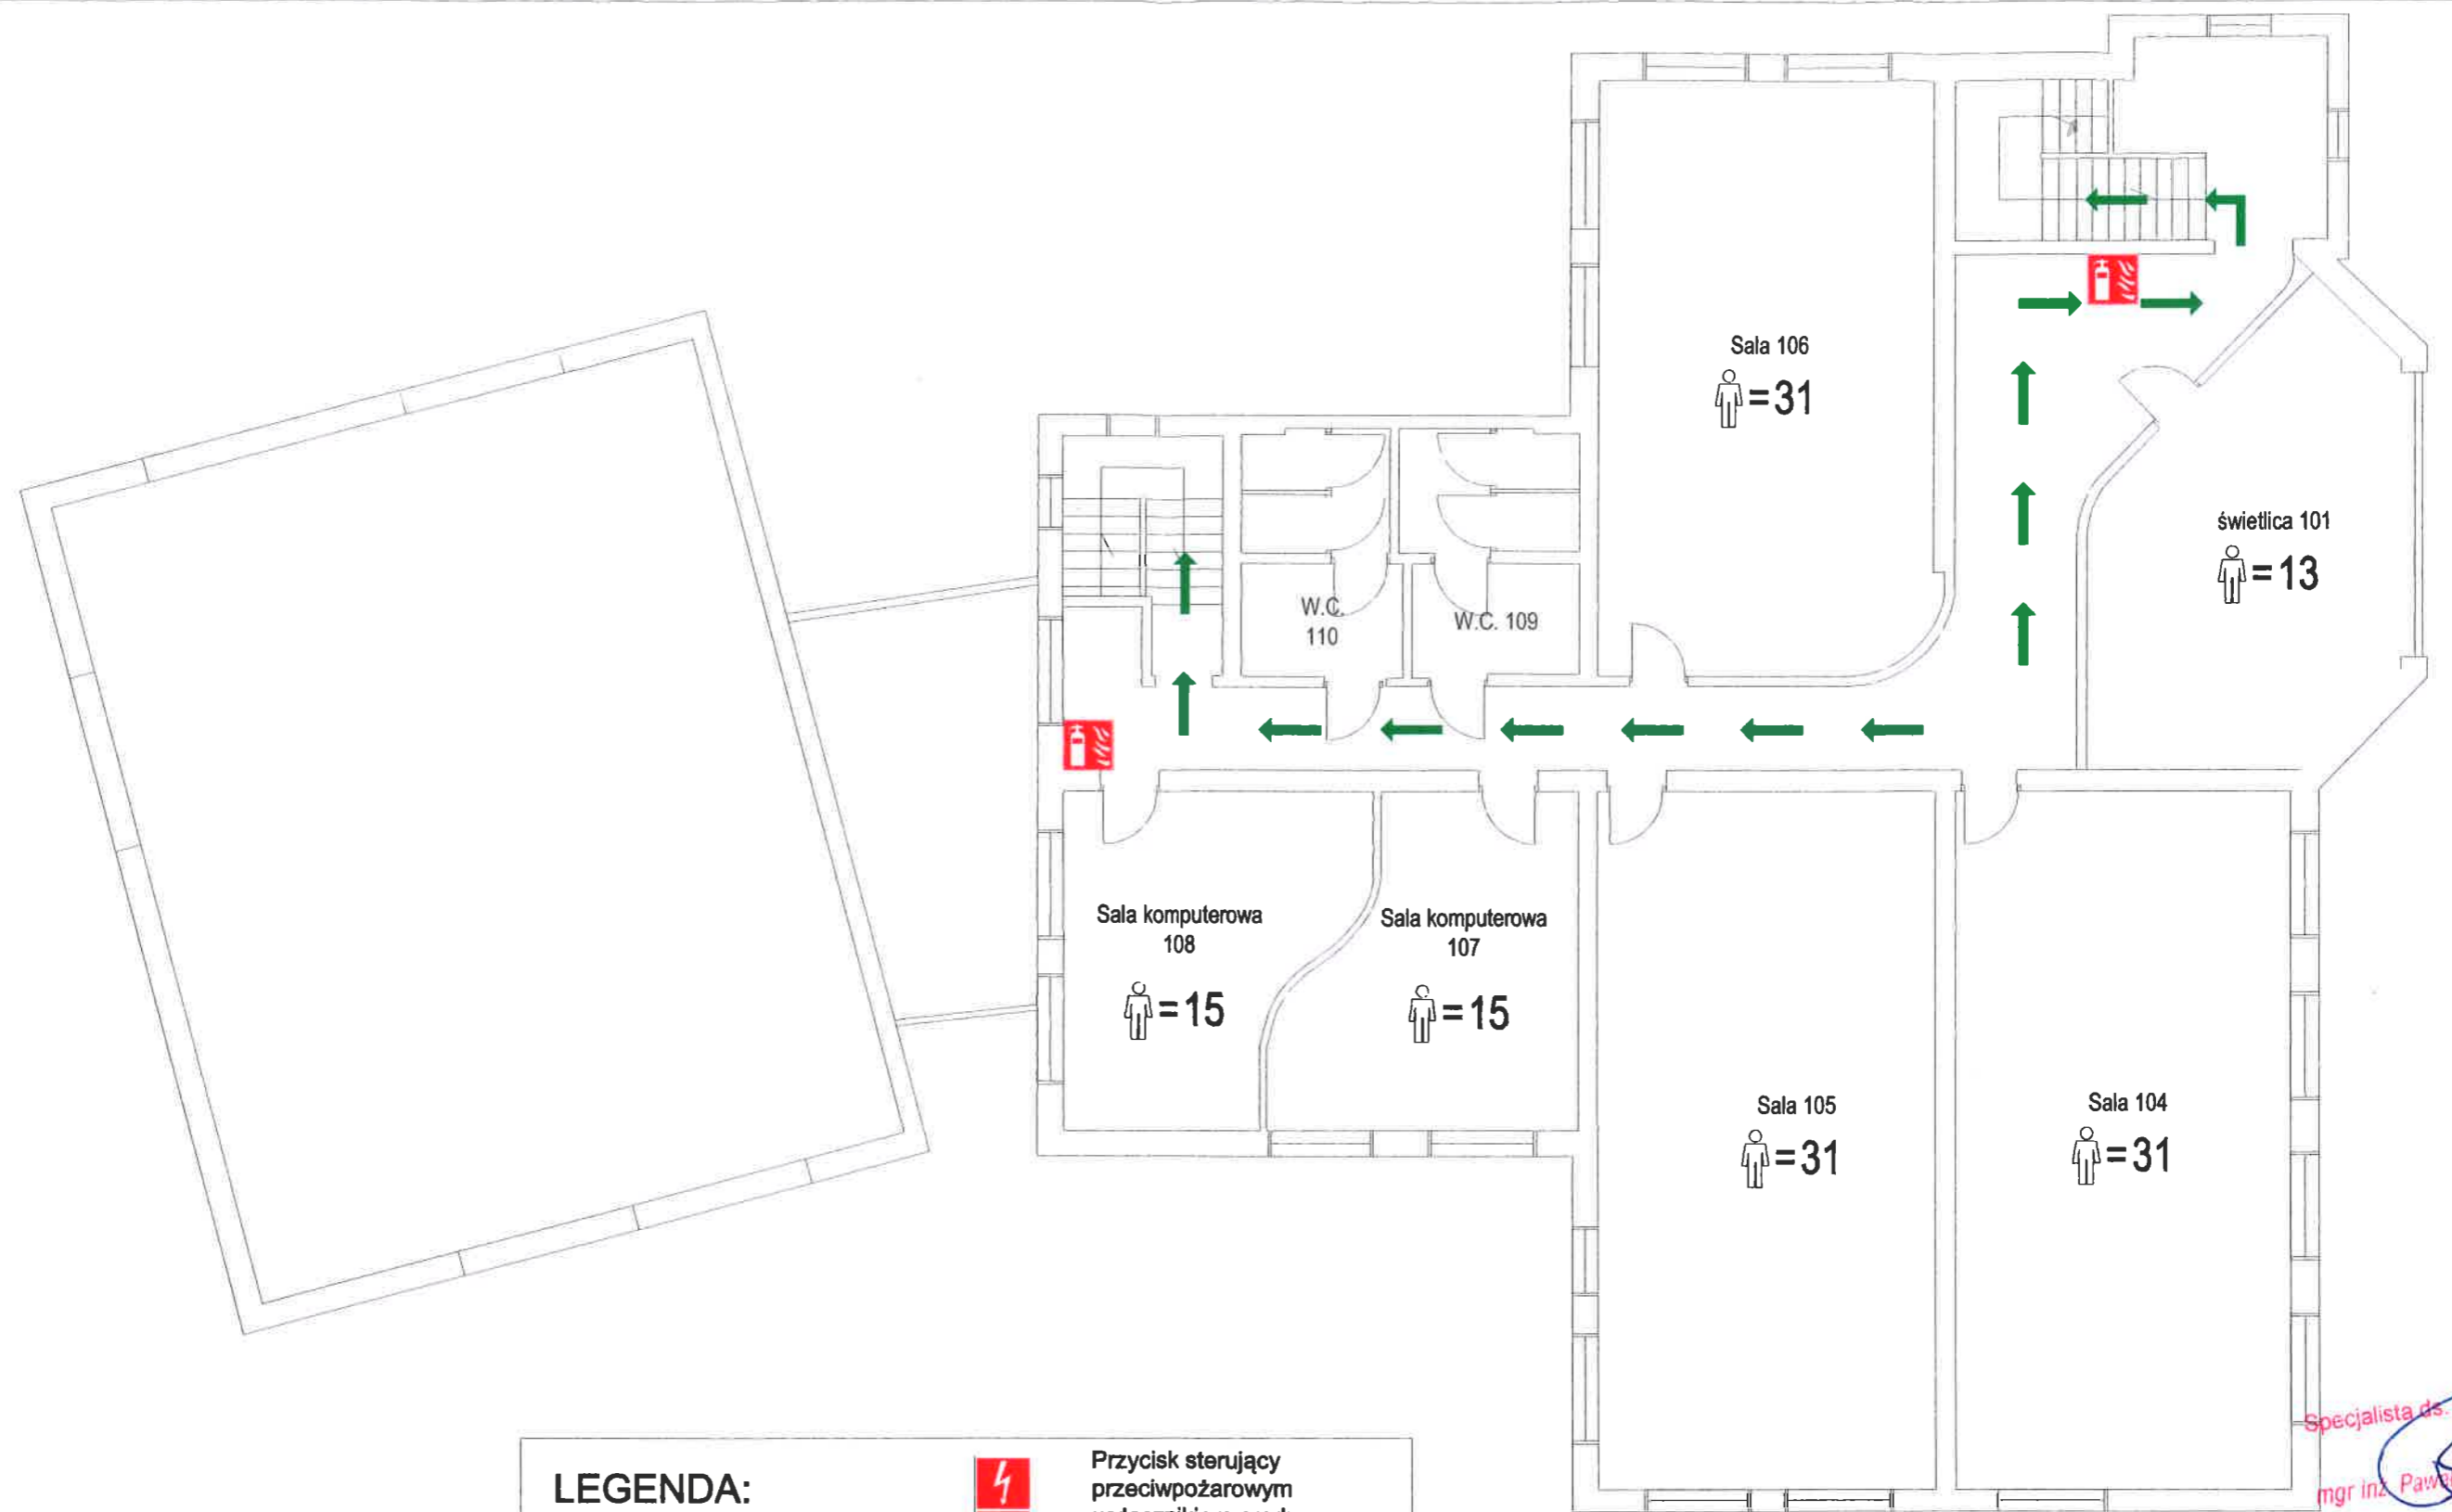






INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Obiekt:	Szkoła Podstawowa ul. Łączności dz. nr ew. 312, 05-552 Łazy		
Inwestor:	Gmina Lesznówola ul. Gminnej Rady Narodowej 60 05-506 Lesznówola		
Temat:	RZUT PARTERU	Data:	03.2016 r.
		Rys.1	



Specjalista ds. BHP i PPOZ
mgr inż. Paweł Marcinkowski

LEGENDA:

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|
|  | Wyjście ewakuacyjne |  | Przycisk sterujący przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu |
|  | Gaśnica proszkowa |  | Kierunek ewakuacji |
|  | Gaśnica śniegowa |  | Ściana oddzielenia przeciwpożarowego |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  | Przewidywana liczba osób w pomieszczeniu |
|  | Drzwi przeciwpożarowe |  | Kurek główny instalacji gazowej |
| | |  | Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej |

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Obiekt:	Szkoła Podstawowa ul. łączności dz. nr ew. 312, 05-552 Łazy		
Inwestor:	Gmina Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60 05-506 Lesznowola		
Temat:	RZUT PIĘTRA	Data:	03.2016 r.





Specjalista ds. BHP i PPOŻ.
mgr inż. Paweł Marcinkowski

Legenda:

- Wjazd na teren
- Wejście do budynku
- Powierzchnia utwardzona
- Kurek główny instalacji gazowej
- Miejsce zbiórki do ewakuacji
- Hydrant zewnętrzny
- Przycisk sterujący przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO			
Obiekt:	Szkoła Podstawowa ul. Łączności dz. nr ew. 312, 05-552 Łązy		
Inwestor:	Gmina Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60 05-506 Lesznowola		
Temat:	PLAN SYTUACYJNY	Data:	03.2016 r.
			Rys.3